


Installationsempfehlung

Druckreduzierventil für zentrale Warmwasserversorgung mit einem Haupt-Wasserzähler

Damit bei einer zentralen Warmwasserversorgung die Druckgleichheit zwischen Kalt- und Warmwassersystem gewährleistet ist, sollte ein zentrales Druckreduzierventil (DRV) eingebaut werden. Brandschutzeinrichtungen sind am Netzdruck, vor dem zentralen DRV, anzuschließen.

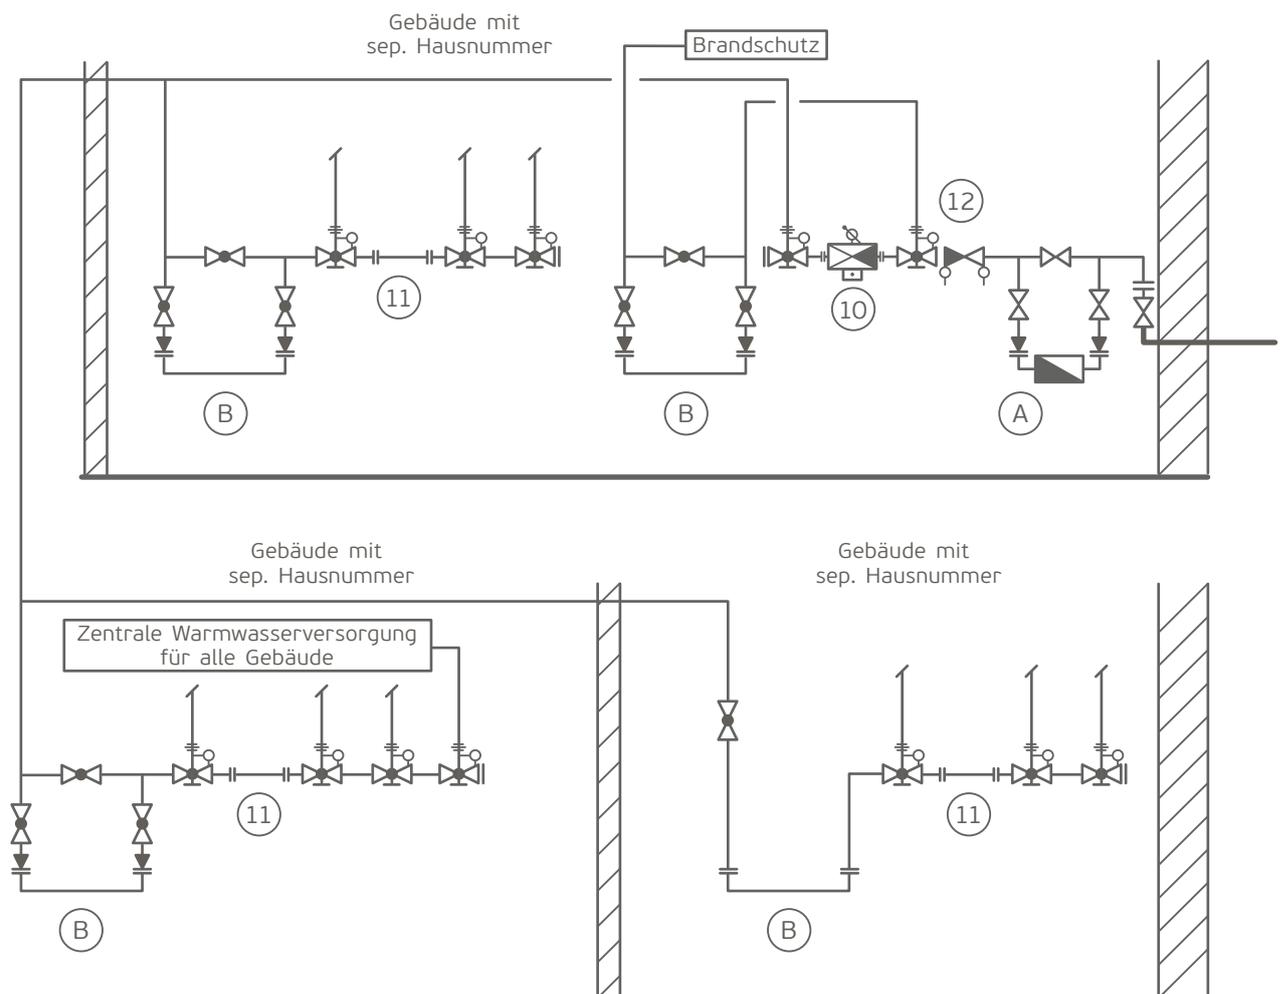

Legende

- A Wasserzählervorrichtung mit Umgehung
- B Privat-Wasserzählervorrichtung mit oder ohne Wasserzähler
- 10. Druckreduzierventil mit Filter und Manometer
- 11. Eventuell Passstück für DRV
- 12. Rückflussverhinderer/federbelastet mit Prüf- und Entleerstutzen
Ausführung Wasserzählervorrichtung nach Norm «Hausanschluss Wasserzählvorrichtung»